


MALZEME TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. CAT 6 UTP ETHERNET KABLOSU

10 Adet

- CAT6 standartlarına uygun gri renk UTP kablo olacaktır.
- İletkenleri 23 (yirmi üç) veya 24 (yirmi dört) AWG ölçüsünde olacaktır.
- Dış kılıfının (jacketing) LSOH özelliği olacaktır.
- Dağıtım kabinlerinden bakır ağ veri prizlerine erişim bakır kablo üzerinden sağlanacaktır.
- Bakır ağ veri prizlerinden bilgisayarlara erişim bakır bağlantı aktarma kablosu kullanılarak yapılacaktır.
- Kablo 305 m. yekpare olacaktır.

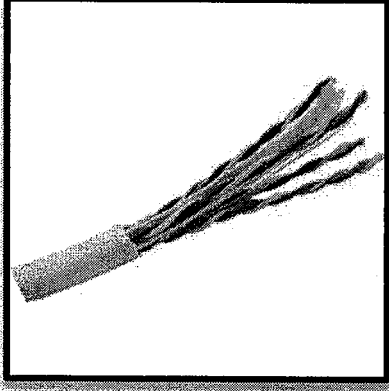

2. WEB KAMERA

5 Adet


- Sensör:CMOS
En az 1080p Full HD renkli (1920x1080 piksel) olacaktır.
- Dahili mikrofonu olacaktır.
- 2 adet cıkma noktası ile 360 derece dönebilme özelliği olacaktır.
- Otomatik fokus özelliği olacaktır.
- Sürücüsüz tak çalıştır (Windows 7, Windows 10 ve Mac OS X v10.4.8 ve sonrası için) olacaktır.
- USB2.0 portundan hızlı ve kolay kurulum özelliğine sahip olacaktır.



3. F/O CONVERTER 10/100 MBPS DUPLEX SC SM

6 Adet


- RJ-45 ve SC Konnektör (Single Mode) olacaktır.
- Data Transfer Modu : 10/100Mbps olacaktır.
- UTP Kablo : Cat 6 UTP olacaktır.

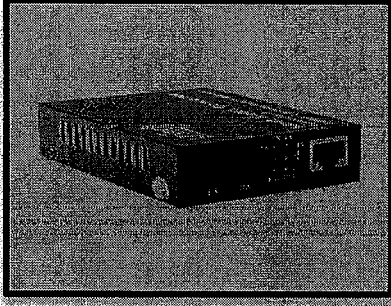

4. F/O CONVERTER 10/100 MBPS DUPLEX SC MM

6 Adet


- RJ-45 ve SC Konnektör (Multi mode) olacaktır.
- Data Transfer Modu : 10/100Mbps olacaktır.
- UTP Kablo : Cat 6 UTP olacaktır.

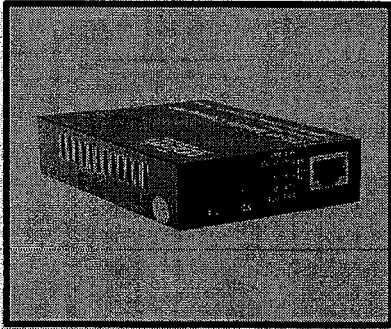

5. DISPLAY PORT TO HDMI DÖNÜŞTÜRÜCÜ

20 Adet


- Displayport giriş ve HDMI çıkış desteği olacaktır.
- Tek kablo ile 2560x1600 gibi yüksek çözünürlüğe destek sağlayacaktır.

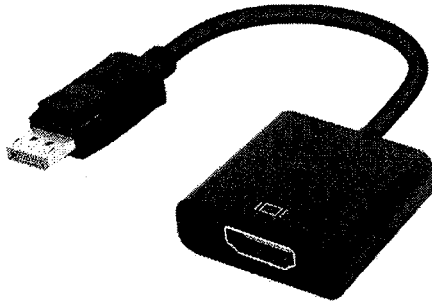


Açıklamalar:

1. Teknik özelliklerde tolerans belirtilmeyen ölçülerde $\pm$ %2 değerinde tolerans uygulanabilecektir.
2. Söz konusu malzemeler için;
3. Bu alımda **kısmi teklif kabul edilecektir.**
4. İşin acil olması ve Ada şartları göz önünde bulundurularak Yüklenici karara bağlanan mal tutarının **%20 (yüzde yirmi)** oranına kadar eksik getirir veya karara bağlanan malların bölünebilen bu miktarı muayenede uygun bulunmazsa getirilen veya niteliklerine uygun olanlar kabul edilir. Her iki halde de eksik alım toplam miktarı **%20 (yüzde yirmi)**'yi aşamaz.
5. Söz konusu malzemeler Yükleniciye yapılan tebligattan itibaren **30 (otuz) takvim günü** içerisinde defaten teslim edilecektir.
6. Söz konusu malzemeler için en az **24 (yirmi dört) ay garanti** verilecektir. Alınan mallara ilişkin idare adına garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmaması durumunda, yüklenici Cetvel-1'de örneği sunulan belgeyi idareye sunmak zorundadır.
7. Getirilen malın uygun olmadığı tespit edildiğinde, firma, teslim süresi içinde 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere malını alıp yenisini getirebilecektir.
8. Muayene aşamasında ölçülemeyen değerler satın alınan malzeme ile ilgili yayımlanmış olan teknik el kitapları, şemalar, tarife, katalog vb. dokümanlara göre yapılacaktır. Teknik el kitapları, şemalar, tarife, katalog vb. dokümanlarda da yer almayan hususlar için ise yüklenici tarafından taahhütname verilecektir.
9. Süre uzatımı v.b. durumlarda Kamu İhale Sözleşmeleri Esas ve Usuller Tüzüğü esas alınacaktır.
10. Nakliye masrafları yükleniciye aittir. Taşınma esnasında oluşabilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur.


Melike ŞENGİL
Söz.Per.
Tedarik Uzmanı


Ayhan TUNÇAY
İkmal Albay
Tedarik Şube Müdürü

05/05/2025

İlker GÖRGÜLÜ
Tümgeneral
Güvenlik Kuvvetleri Komutanı