

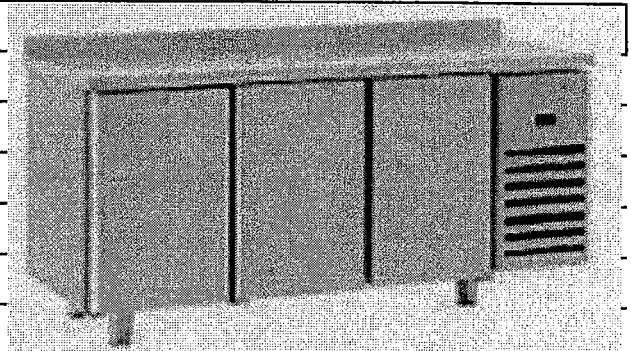


TEKNİK İSTERLER

SR.NU	MALZEMENİN CİNSİ
1	TEZGAH TİPİ BUZDOLABI 470 S 1 Adet
1.1	En az 540 Litre kapasiteli olacaktır.
1.2	Güç en az 350 kW olacaktır.
1.3	Voltaj 220-230/50 Hz olacaktır.
1.4	Soğutma sıcaklığı -2 °C / +8 °C aralığında olacaktır.
1.5	İç ve dış gövde AISI 304 Paslanmaz çelik olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından tahhüt edilecektir.
1.6	İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi olacaktır.
1.7	GN 1/1 150 kapasiteli çekmeceler veya 40x60 cm tepsi kapasiteli olacaktır.
1.8	50 mm kalınlığında poliüretan izolasyon ve ısı yalıtımı sağlayan 40 kg/m ³ densiteye sahip iç gövde olacaktır.
1.9	Otomatik buz çözme özelliği olacaktır.
1.10	Monoblok soğutma grubu olacaktır.
1.11	223x70x85 (±2) cm ölçülerinde olacaktır.
1.12	CFC içermeyen R134 veya R-290 soğutucu gaz olacaktır.
1.13	Çekmece ve kapılarda yoğuşma önleyici rezistans olacaktır.
1.14	Üst tabla arkası sırtlı olacaktır.
1.15	4x4 sekiz çekmeceli olacaktır.
1.16	Görseldeki resme uygun ayaklı olacaktır.
1.17	Yandaki görsele benzer özelliklerde olacaktır.
2	TEZGAH TİPİ BUZDOLABI 370 S 2 Adet
2.1	En az 420 Litre kapasiteli olacaktır.
2.2	Güç en az 275 kW olacaktır.
2.3	Voltaj 220-230/50 Hz olacaktır.
2.4	Soğutma sıcaklığı -2 °C / +8 °C aralığında olacaktır.
2.5	İç ve dış gövde AISI 304 Paslanmaz çelik olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından tahhüt edilecektir.
2.6	İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi olacaktır.
2.7	50 mm kalınlığında poliüretan izolasyon ve ısı yalıtımı sağlayan 40 kg/m ³ densiteye sahip iç gövde olacaktır.
2.8	Otomatik buz çözme özelliği olacaktır.
2.9	Monoblok soğutma grubu olacaktır.
2.10	177x70x85 (±2) cm ölçülerinde olacaktır.
2.11	CFC içermeyen R134 veya R-290 soğutucu gaz olacaktır.
2.12	Kapılarda yoğuşma önleyici rezistans olacaktır.
2.13	Kapılar inoks, 3 kapılı olacak, Üst tabla arkası sırtlı olacaktır.
2.14	Görseldeki resme uygun ayaklı olacaktır.
2.15	Yandaki görsele benzer özelliklerde olacaktır.

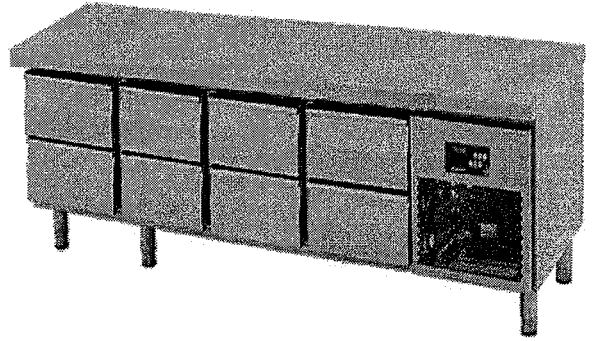

SR.NU	MALZEMENİN CİNSİ
3	40*60, 15 TEPŞİ ŞOK DONDURUCU 1 Adet
3.1	15 adet GN 1/1 veya 40x60 tepsi kapasiteli olacaktır.
3.2	Güç en az 3,5 Kw olacaktır.
3.3	60 mm kalınlığında 35-40 kg/m ³ yoğunlukta, çevre dostu HCFC Free poliüretan izolasyonlu olacaktır.
3.4	Dijital kumanda paneli ve sıcak gazlı otomatik defrost özelliği olacaktır. olacaktır.
3.5	Özel su buharlaştırma sistemi olacaktır.
3.6	İç ve dış gövde 304 kalite paslanmaz çelik olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.
3.7	Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz ayaklar olacaktır.
3.8	Temizlenebilir ve sökülebilir özel kir tutmaz manyetik kapı contası olacaktır.
3.9	Kapı menteşe sistemi olacaktır.
3.10	Görseldekine uygun ayaklı olacaktır.
3.11	Dondurma sıcaklığı +90/-18°C olacaktır.
3.12	Dış ortam sıcaklığı +38°C olacaktır.
3.13	Özel fanlı soğutma sistemi olacaktır.
3.14	Otomatik su buharlaştırma sistemi olacaktır.
3.15	En az R290 Soğutma gazlı olacaktır.
3.16	Soğutma sıcaklığı +90/ +3 olacaktır.
3.17	Yüksekliği ayarlanabilir raflar olacaktır.
3.18	Yandaki görsele benzer özelliklerde olacaktır.

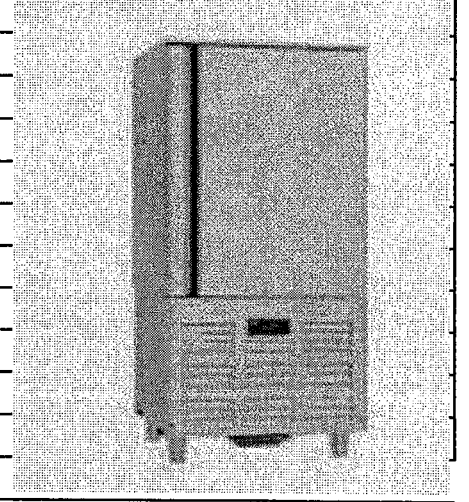

1. Muayene aşamasında ölçülemeyen değerler satın alınan malzeme ile ilgili yayımlanmış olan teknik el kitapları, şemalar, prospektüs, katalog vb. dokümanlara göre muayenesi yapılacaktır. Teknik el kitapları, şemalar, prospektüs, katalog vb. dokümanlarda da yer almayan hususlar için ise yüklenici tarafından taahhütname verilecektir.
2. Teknik isterlerde tolerans belirtilmeyen ölçülerde $\pm$ %2 değerinde tolerans uygulanabilecektir.

Melike ŞENGİL
Sözleşmeli Personel
Tedarik Uzmanı

Özgür ADAK
İkmal Albay
Tedarik Şube Müdürü

(O L U R)

20/08/2025

İlker GÖRGÜLÜ
Tümgeneral

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı

