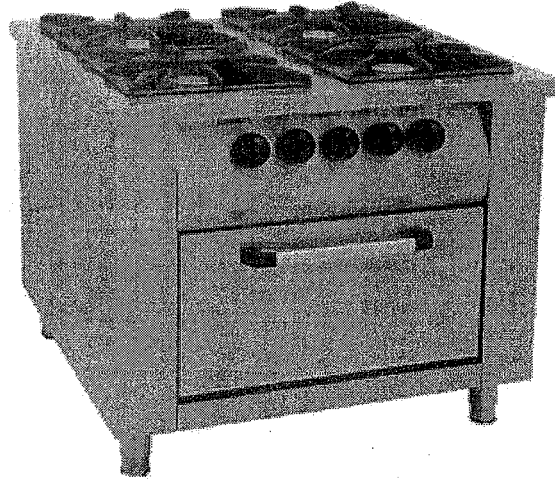


## TEKNİK İSTERLER DOKÜMANI

S. No.	Cinsi	Miktarı	Teknik İsterleri
1	Kuzine	1 Adet	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 4 gözlü ve fırınlı olacaktır.</li> <li>2. 900 mm (<math>\pm 100</math>) mm x 900 mm (<math>\pm 100</math>) mm x 900 mm (<math>\pm 50</math>) mm ölçülerinde olacaktır.</li> <li>3. En az 25 kw gücünde olacaktır.</li> <li>4. Gövde paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır.</li> <li>5. Emniyet sistemi termokupllu gaz kesme sistemi olacaktır.</li> <li>6. Gaz tüketimi maksimum 2,50 m<sup>3</sup>/h olacaktır.</li> <li>7. Ocak bekleri yüksek verimli süper bek tipinde olacaktır.</li> <li>8. Fırın bölümü ızalasyonlu yapıda olacaktır.</li> <li>9. Profesyonel mutfak kullanımına uygun endüstriyel tipte olacaktır.</li> <li>10. LPG veya doğalgaz kullanımına uygun olacaktır.</li> <li>11. Gaz kaçaklarına karşı emniyet ventilli sistem bulunacaktır.</li> <li>12. Brülörlerde termokulp emniyet sistemi yer alacaktır.</li> <li>13. Aşağıdaki görsele benzer özelliklerde olacaktır.</li> </ol>





## Açıklamalar:

1. Tolerans verilmeyen tüm ölçülerde tolerans  $\pm 5\%$  olacaktır.




2. Muayene aşamasında ölçülemeyen değerler satın alınan malzeme ile ilgili yayımlanmış olan teknik el kitapları, şemalar, tarife, katalog vb. dokümanlara göre yapılacaktır. Teknik el kitapları, şemalar, tarife, katalog vb. dokümanlarda da yer almayan hususlar için ise yüklenici tarafından taahhütname verilecektir.

  
Sami Acar ERTUNÇ  
Söz.Per.  
Tedarik Uzmanı

  
Özgür ADAK  
İkmal Albay  
Tedarik Şube Müdürü

( O L U R )

02/07/2026

  
İlker GORGÜLÜ  
Tümgeneral  
Güvenlik Kuvvetleri Komutanı

